

Пож. - июль 2018

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Пролетарскому округу)
(300001 г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

Предписание № 133/1/1-11
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Центр образования №17 имени Героя Советского Союза
Ивана Павловича Потехина

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 133 от 25 июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 02 июля 2018 г. по 15 ч. 00 мин. 06 июля 2018 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитаном внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина расположенной по адресу: г. Тула, ул. Кутузова д. 94 совместно с директором МБОУ ЦО №17 Кузнецовым Владимиром Сергеевичем. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты. <i>д. Б. проект смади открытые</i>	ППР в РФ п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	25.11.2018	
2.	Не обеспечено исправное состояние системы	ППР в РФ п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в	25.11.2018	

	противопожарной безопасности, а именно: - в кабинете труда дымовые датчики закрыты транспортировочными колпаками.	соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
3.	Не полностью оборудовано системой противопожарной защиты с использованием дымовых извещателей кабинет в мастерской.	НПБ 110-03 п. 3 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14- 19, 26- 29, 32- 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. НПБ 88-2001 п. 12.10. Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.	25.11.2018	
4.	Не обеспечен доступ ко всем помещениям на объекте (не в полном количестве имеются ключи от всех помещений).	ФЗ 69-ФЗ от 21.12.1994 п. 37 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности -обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;	25.11.2018	
5.	Двери, ведущие на лестничную клетку на 3 этаже, не имеет уплотнения в притворах. -двери актового зала -дверь кабинета химии	СНиП 21-01-97* п.6.18*Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	25.11.2018	
6.	Двери, ведущие на лестничную клетку на 3 этаже не оборудованы устройствами для самозакрывания, а именно: -двери актового зала -дверь кабинета химии	СНиП 21-01-97* п.6.18*Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	25.11.2018	
7.	Запретить размещение различных предметов парт, стульев в	ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации	25.11.2018	

	вестибюле на 1 этаже слева от входа.	и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
8.	Запретить размещение различных предметов (металлоискателя) на 1 этаже.	ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	25.11.2018	
9.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: - кладовая сухих продуктов на 1 этаже.	СНиП 21-01-97* п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. СНиП 21-01-97* п. 7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов. СНиП 21-01-97* п. 5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3.	25.11.2018	
10.	Не выполнена перегородка с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности отделяющая материальную кладовую от кабинета (мастерская) на 1 этаже.	СНиП 21-01-97* п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. СНиП 21-01-97* п. 7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов. СНиП 21-01-97* п. 5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3.	25.11.2018	
11.	Запретить размещение различных предметов на эвакуационном пути	ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:	25.11.2018	

из мастерской на 1 этаже.	б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
---------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим нормативным актом.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Пролетарскому округу)
капитан внутренней службы И.В. Минасеев
(должность, фамилия, инициалы)



«06» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ ЦО №17 Кузнецов Владимир Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«06» июля 2018 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-28)

Предписание № 198/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Центр образования №17 имени Героя Советского Союза
Ивана Павловича Потехина»

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 198 от 24 октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 10 мин. 30 ноября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. 04 декабря 2018 г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) лейтенантом внутренней службы Матвеевым Романом Александровичем, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центра образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» расположенной по адресу: г. Тула, ул. Metallургов д. 80-в совместно с директором МБОУ ЦО №17 Кузнецовым Владимиром Сергеевичем, заведующей по хозяйству МБОУ ЦО №17 Семушкиной Надеждой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1.	В полу на путях эвакуации из группы №4 на 2 этаже допущен перепад высот перед эвакуационным выходом.	СНиП 21-01-97* п. 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	04.06.2019	
2.	Не выполнен 2-ой эвакуационный выход из группы №7	СНиП 21-01-97* п. 6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не	04.06.2019	

	менее двух эвакуационных выходов. СНиП 21-01-97* п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

лейтенант внутренней службы Р.А. Матвеев

(должность, фамилия, инициалы)




«04» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ ЦО №17 Кузнецов Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы)

«04» декабря 2018 г.

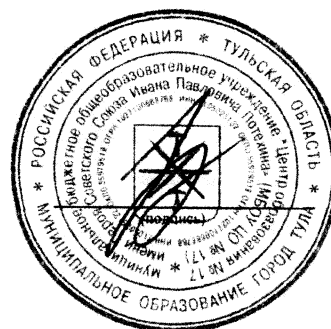

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 56/20
об устранении выявленных нарушений

« 16 » мая 2018 г.
(дата выдачи)

МБОУ «Центр образования №17», г.Тула, ул. Кутузова, 94
(место выдачи предписания)

Начальник отдела надзора по ГДиП Старченкова Юлия Евгеньевна, ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской
области Зотова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

- в нерабочем состоянии система вентиляции на пищеблоке по адресу: ул. Metallургов, 80-б (в помещениях имеют место влажные потолки, стены), п.п. 5.1. 5.2. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- требуют проведения ремонта помещения пищеблока, спортивного зала, раздевалки для учащихся, мастерских по ул. Кутузова, 94 (нарушено покрытие стен, полов, потолка, на пищеблоке имеется отпавшая плитка), помещения пищеблока по ул. Metallургов, 80-б, помещения сырого цеха и кладовой пищеблока по ул. Metallургов, 80-в, туалеты 3-х групповых по ул. Metallургов, 80-б с заменой покрытия стен, потолка, полов (группы «Теремок», «Пчелка», «Кораблик»), все это затрудняет возможность проведения уборки помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 4.28. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
- нарушена целостность отделки полов в коридоре 2-го этажа, линолеума в учебных кабинетах № № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 1.6, 2.14, 3.17, кабинете технологии здания по ул. Кутузова, 94, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
- в коридорах 3-го этажа здания по ул. Кутузова, 94, в спортивном зале, мед. кабинете здания по ул. Metallургов, 80-в, затруднена возможность проветривания помещений, мытья окон, требуют замены оконные блоки, затруднена возможность проветривания и мытья окон (рамы не открываются, имеются составные стекла), п.п. 6.8. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.п. 8.5. 7.9
- прогулочные веранды для групп №№1, 3, 7, 9 по ул. Metallургов, 80-в требуют замены (ремонта): протекают крыши, нарушена целостность полов, стен, п.п. 3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- для детей группы раннего возраста здания по ул. Metallургов, 80-б отсутствует мебель группы 00 (для детей ростом до 85 см), п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- В группе №3 по ул. Metallургов, 80-в отсутствует достаточное количество индивидуальных шкафов для верхней одежды и обуви детей (детей в группе 30 человек, шкафов – 25). Часть

раскладушек в группах №№3, 9 не имеют жесткого ложа, изношены, п.п. 6.1, 6.2, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в складском помещении пищеблока по ул. Metallургов, 80-в имело место хранение сгущенного молока, яйца без холода при комнатной температуре, отсутствует достаточное количество холодильного оборудования, п.п. 13.1, 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза И.П. Потехина», г. Тула, ул. Кутузова, 94
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:** _____

1. Провести ремонт вентиляции на пищеблоке по адресу: ул. Metallургов, 80-б.

Срок исполнения: до 20.12.2019 г.

2. Провести ремонт помещений пищеблока, спортивного зала, раздевалки для учащихся, мастерских по ул. Кутузова, 94, помещений пищеблока по ул. Metallургов, 80-б, помещений сырого цеха и кладовой пищеблока по ул. Metallургов, 80-в, туалетов 3-х групповых по ул. Metallургов, 80-б (группы «Теремок», «Пчелка», «Кораблик»).

Срок исполнения: до 20.12.2019 г.

3. Провести ремонт полов в коридоре 2-го этажа, заменить линолеум в учебных кабинетах № № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 1.6, 2.14, 3.17, кабинете технологии здания по ул. Кутузова, 94.

Срок исполнения: до 20.12.2019 г.

4. Провести замену оконных блоков в коридорах 3-го этажа здания по ул. Кутузова, 94, в спортивном зале, мед. кабинете здания по ул. Metallургов, 80-в.

Срок исполнения: до 20.12.2019 г.

5. Провести замену четырех прогулочных веранд (теневых навесов) для групп №№1, 3, 7, 9 на по ул. Metallургов, 80-в

Срок исполнения: до 20.12.2020 г.

6. Приобрести дополнительно детскую мебель (столы, стулья) для детей группы раннего возраста 00 (для детей ростом до 85 см) в дошкольное подразделение по ул. Metallургов, 80-б, 5 индивидуальных шкафов для верхней одежды и обуви детей, раскладные кровати с жестким ложе (10 штук) в дошкольное подразделение по ул. Metallургов, 80-в.

Срок исполнения: до 20.12.2019г.

7. На пищеблок по ул. Metallургов, 80-в приобрести дополнительно холодильный шкаф.

Срок исполнения: до 20.12.2019г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до **21.12.2019г., 21.12.2020г.** представив документы, подтверждающие выполнение предписания:

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в

искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Начальник отдела

Старченкова Ю.Е.

Ведущий специалист-эксперт

Зотова И.В.

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Копию предписания получила:

Директор МБОУ «ЦО№17»

(подпись)

Кузнецов В.С.

(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)